

Звіт
по програмі «Питна вода Білгород – Дністровського району
за 2010 – 2020 рік» за 2018 рік

На підставі Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки від 03.03.2005 року № 2455-IV та Програми "Питна вода Білгород-Дністровського району на 2010 - 2020 роки", затвердженої рішенням районної ради від 15 грудня 2009 року № 414-V» в 2018 році програма з районного бюджету не фінансувалась, але заходи були вжиті відповідно цієї програми.

По сферах діяльності:


1. Водопостачання.

На території Б-Дністровського району існуючих мереж водопостачання по району складає – 596,9 км., з них потребує заміни – 198,3 км. 55 населених пунктів мають централізоване водопостачання, лише у одного села Нове відсутнє водопостачання. Село Стара Царичанка у 2018 році вже провело за залучені кошти 14 км водопроводу. Взагалі за 2018 рік замінено та прокладено водопровідної мережі 25,75 км (Руськоїванівська, Приморська, Володимирівська, Карналівська, Новоцаричанська, Староцаричанська сільські ради) в порівнянні з 2017 роком зменшилось на 20,4%.


Прокладено та замінено водомереж (км)



За рахунок обласного, районного та місцевого бюджету виконанні капітальні ремонти мережі водопостачання, встановлено башти Рожновського, пробурено артезианські свердловини та встановлені лічильники на загальну суму – **7171,0 тис. грн.** Оснащено засобами обліку води. – 1389 од. в порівнянні з минулим роком на 11,5 % збільшилось.

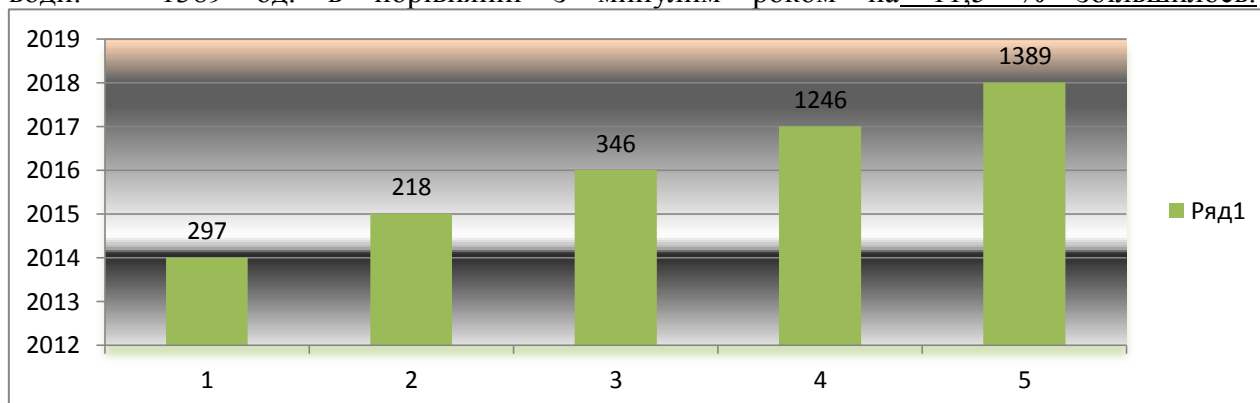

Заміна та проведення ремонту насосів на менш потужні на артезіанських свердловинах кількості 14 од. в порівнянні з минулим роком на 1,9 %

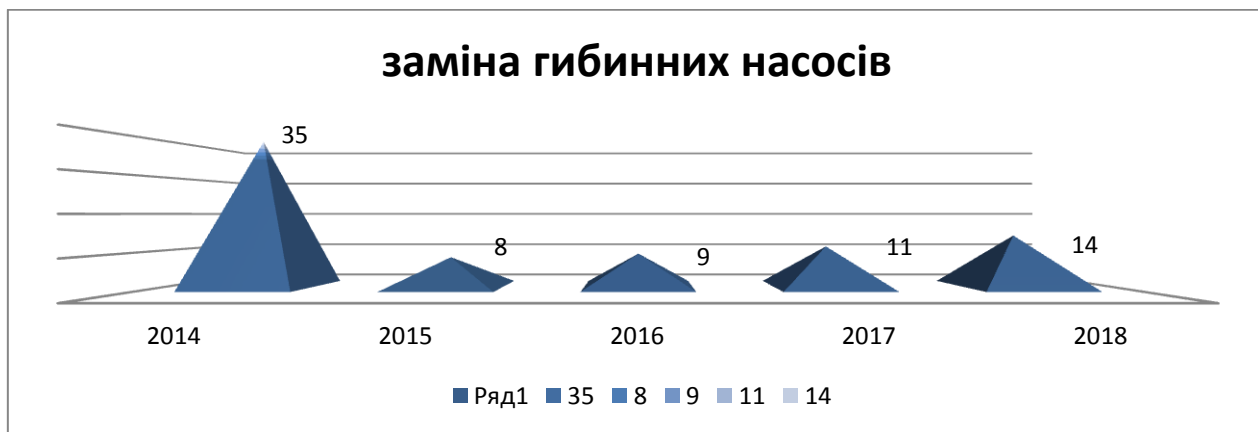

Що стосується якості водопостачання:

Враховуючи ускладнену епідемічну ситуацію необхідно зазначити, що статтею 44 Закону України від 10.01.2002 № 2918-III «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», п. 4.1. наказу МОЗ України від 12.05.2010 № 400 «Про затвердження державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (надалі ДСанПіН № 2.2.4-171-10) передбачено, що виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється комунальними або приватними підприємствами питного водопостачання. Районною державною адміністрацією неодноразово були надіслані листи до органів місцевого самоврядування з вимогою забезпечити мешканців населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм.

Комунальними підприємствами знезаражування проводиться один раз на квартал знезаражуючими речовинами, а саме гіпохлоридом натрію.

Що стосується рекреаційної зони, а саме баз відпочинку розташованих на Будацької Коси, с. Курортне, с. Миколаївка укладені були договори з ВП «Білгород-Дністровський міськрайонний відділ лабораторних досліджень» для проведення виробничого лабораторного контролю якості питної води.

2. Водовідведення

Протяжність каналізаційних мереж складає – 28.1 км. Потребують заміни, реконструкції – 27.5 км.

Каналізаційні мережі розташовані в селах Шабо, Олексіївка, Приморське, Староказаче, Молога.

В 2018 році по відновленню каналізаційних мереж заходи не були здійснені. Тільки по селу Шабо проведені роботи щодо розробки ПКД та проведення експертизи.

Що стосується КНС № 1 і КНС № 2 в селі Бритівка, було здійснено перерахунок ПКД на суму 10000,0 тис. грн.

Проблемні питання:

1. Заміна водопостачання в селах;
2. Встановити обладнання з доочищення води;
3. Продовження буріння арт свердловин;
4. Реконструкція або будівництво очисних споруд.

Начальник відділу ЖКГ
та інфраструктури

Г. Добрева